

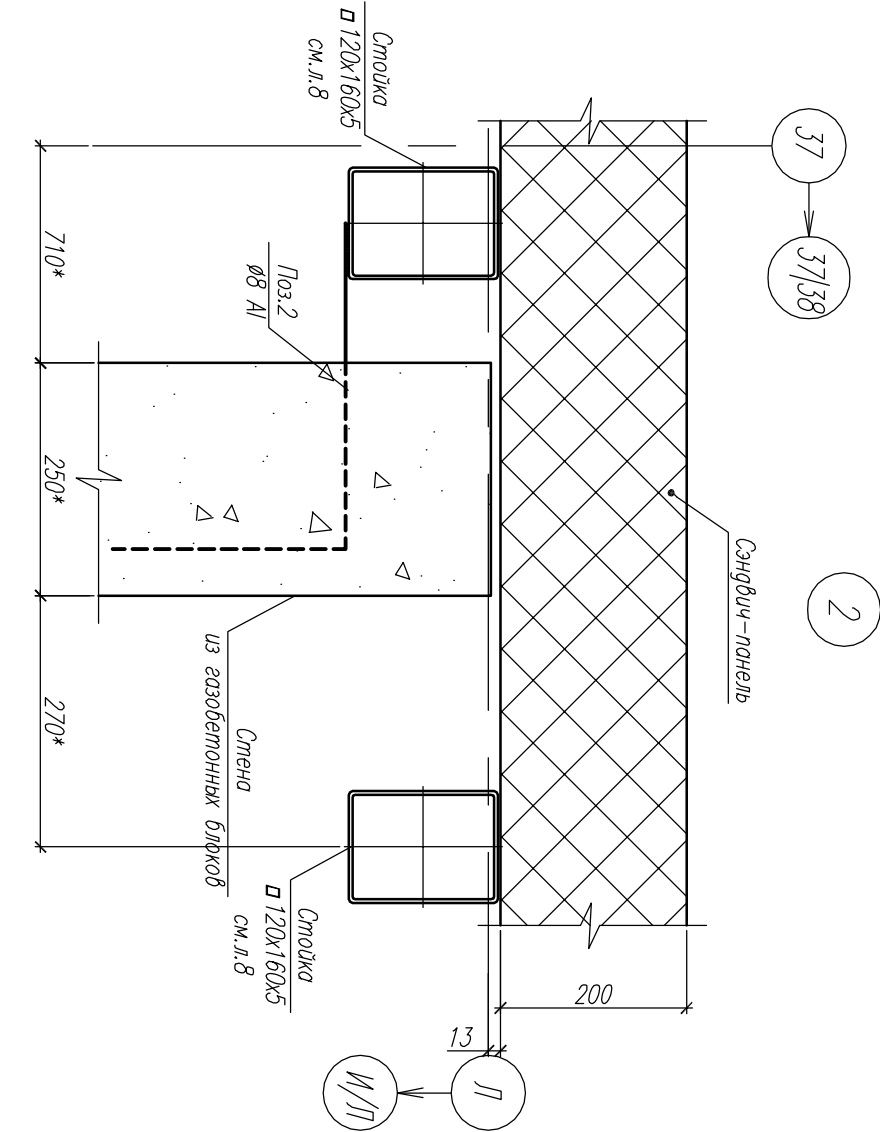


Узлы закрепления внутренних стен

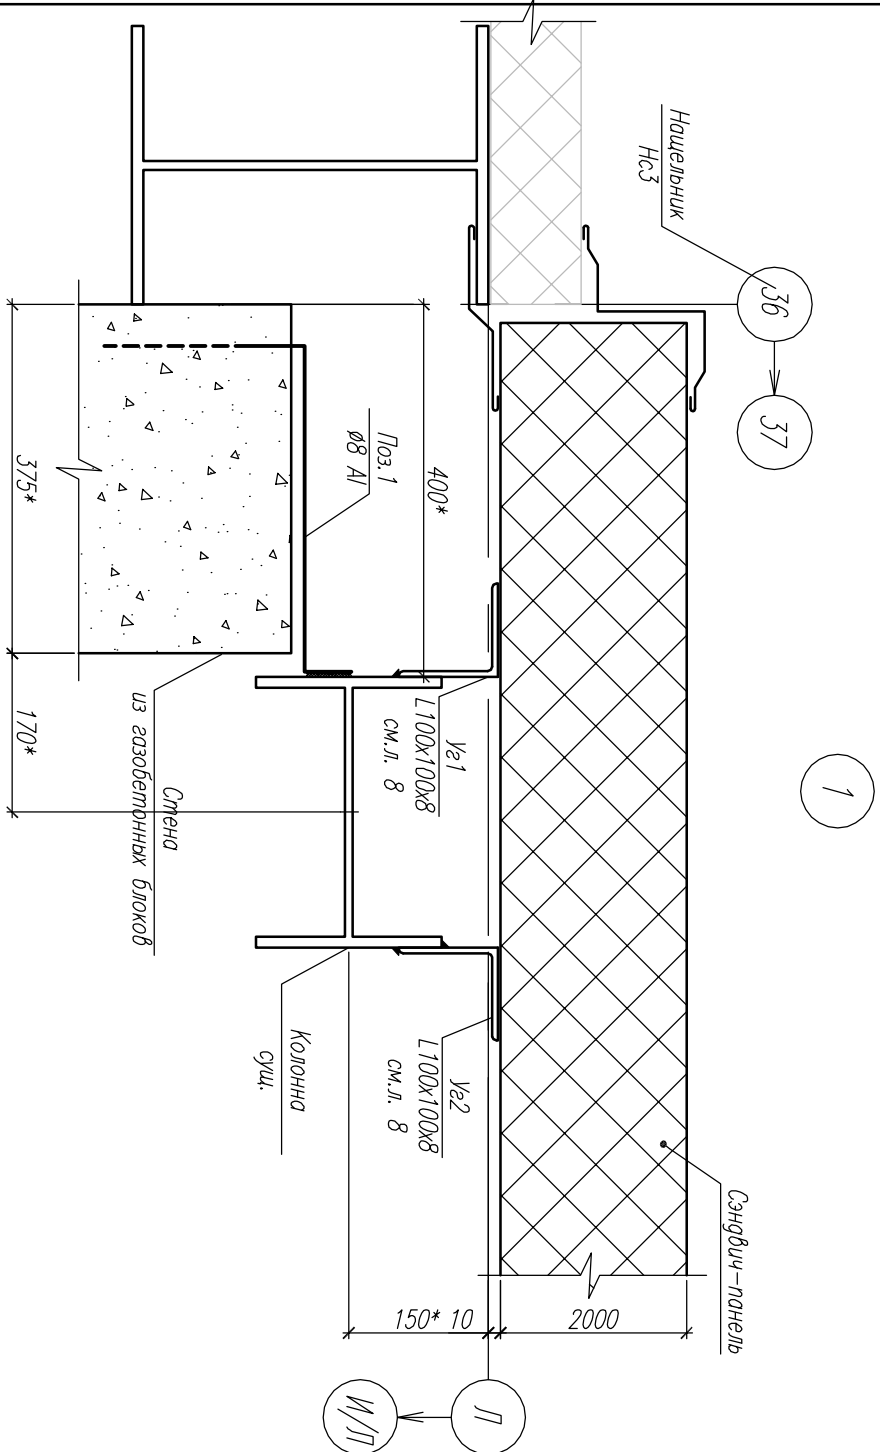


3




5

36 → 37

Сэндвич-панель




4

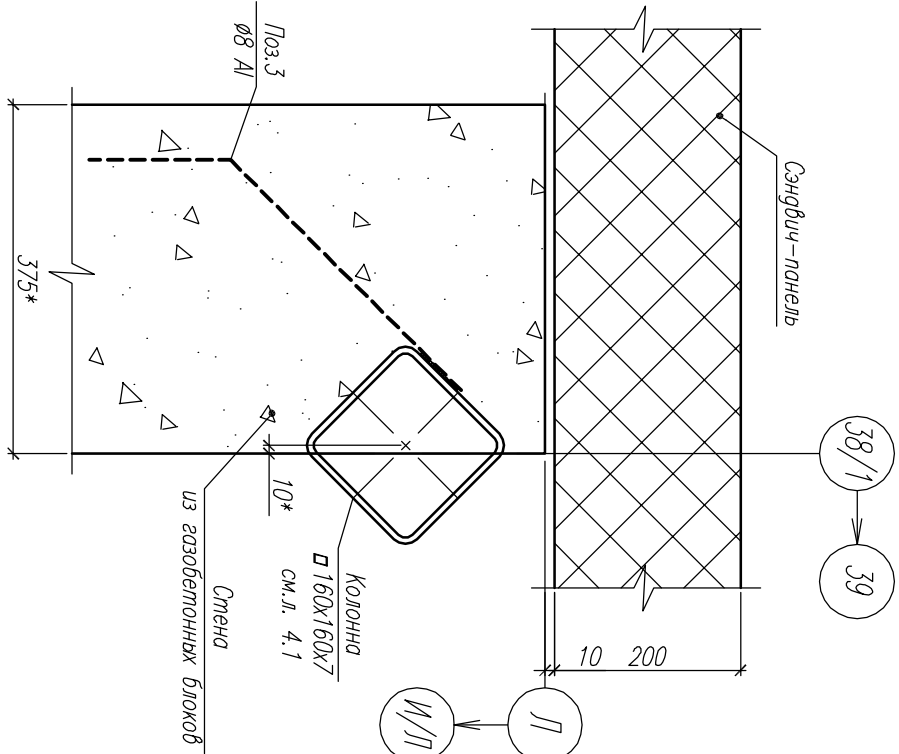


6

37/38 → 38/1

Сэндвич-панель



7



Поз.	Эскиз	Длина	Примечание
1		650 мм	Анкеры устанавливаются через один ряд кладки из газобетонных блоков
2		600 мм	
3		600 мм	

Марка	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Материал	Масса ед., кг		Примечание
					марка ГОСТ	1 п.м.	Всего	
	1	ГОСТ 5781-82	Ø8 A1, l=650 мм	40	Вкл.зпс ГОСТ535-2005	0,395	11,30	
	2	ГОСТ 5781-82	Ø8 A1, l=600 мм	8	Вкл.зпс ГОСТ535-2005	0,395	2,09	
	3	ГОСТ 5781-82	Ø8 A1, l=600 мм	16	Вкл.зпс ГОСТ380-2005	0,395	4,17	
Итого:							17,55	

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. No

Примечание:
1. Чертеж выполнен на основании служебной записки № 261/02/170 от 10.04.2018.
2. Размеры отмененные "*" уточнить по месту.
3. Применение существующей кладки из газобетонных блоков с новой обязательно выполнить с перевязкой швов в подобную кладку.

ЛВНЕ.3911.11270									
АО "Балтийский завод"									
Корпусооборудывающий цех									
Вспомогательные помещения лунки "Гитман" в осях 36-39, Л-И/П									
Узлы закрепления внутренних стен									
Отдел № 181									

код									
	Изм.	Кол.уч.	Лист	И/п	док	Подпись	Дата		
Зам. главн. инженера	Бойков А. А.								
Оргел 261	Федорук Ю. В.								
12 цех	Эвель И. В.								
Подразд.	Фомин								